



INSTYTUT GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
Tel. +48224312253 Fax. +48224312452
KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

Warszawa, dnia 16.07.2025 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26 zaprasza Państwa do złożenia oferty na usprawnienie zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie, realizowane na podstawie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), który jest dostępny na stronie internetowej.

Warunki zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia, wielkość oraz zakres zostały opisane w załączonych dokumentach.

Załączniki:

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| Załącznik Nr 1: | Warunki zapytania ofertowego. |
| Załącznik Nr 2: | Program Funkcjonalno-Użytkowy. |
| Załącznik Nr 3: | Projekt umowy. |
| Załącznik Nr 4: | Formularz oferty. |
| Załącznik Nr 5: | Formularz cenowy. |

Z poważaniem

Marek Marszałkowski
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik Nr 1 - Warunki zapytania ofertowego.

1. Nazwa, adres zamawiającego, adres e-mail oraz strona www.

Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa;
tel. +48-22-43-12-253;
fax. +48-22-43-12-452;
e-mail: m.noskowski@igichp.edu.pl
<https://www.igichp.edu.pl/>
<https://www.bip-igichp.finn.pl/>

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1 Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
- 2.2 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu oraz w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 2.3 W dalszej części słowa zaproszenie do złożenia ofert/zapytanie ofertowe są używane wymiennie.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie.
- 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.
- 3.3 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do zamawiającego chęć przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem: Marcin Noskowski tel. +48224312253; faks +48224312452; e-mail: m.noskowski@igichp.edu.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

- 6.1 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7. Informacje dotyczące warunków składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- 7.1 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcja/spółki cywilne):
 - 1) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym albo do reprezentowania w zapytaniu ofertowym i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - 2) w przypadku spółki cywilnej wykonawcy są zobowiązani przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnictwo wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
- 7.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

8. Dodatkowe informacje dla wykonawców.

- 8.1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.
- 8.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

9. Formularze i dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- 9.1 Do oferty wykonawca dołącza podpisany Program Funkcjonalno-Użytkowy – stanowiący Załącznik Nr 2.
- 9.2 Do oferty wykonawca dołącza wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik Nr 4.
- 9.3 Do oferty wykonawca dołącza wypełniony Formularz cenowy – wzór stanowi Załącznik Nr 5.
- 9.4 Dokumenty, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, potwierdzające uprawnienie osób do podpisania oferty i innych dokumentów, oraz złożenia oświadczeń o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dołączonych do oferty dokumentów rejestrowych.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- 10.1 Zapytanie ofertowe prowadzi się z zachowaniem jako podstawowej formy pisemnej.
- 10.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 10.3 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 poz. 1640), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 poz. 1513).
- 10.3 W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, dokumentów lub pełnomocnictw, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie wskazanej przez zamawiającego w wezwaniu.
- 10.4 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną strona, która je otrzymuje jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w pkt 1 zaproszenia do złożenia oferty.

- 10.5 Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami jest: Marcin Noskowski tel. +48224312253; faks +48224312452; e-mail: m.nowskowski@igichp.edu.pl
- 10.6 Godzinami pracy osoby, o której mowa w pkt 10.5, są godz. od 08:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
- 10.7 Zapytanie ofertowe prowadzi się w języku polskim.
- 10.8 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nr faksu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), na które będą przekazywane, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przez zamawiającego.
- 11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści zaproszenia do złożenia oferty.**
- 11.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 11.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 11.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
- 11.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zaproszenie do złożenia ofert jest udostępnione na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający upubliczni również na stronie podmiotowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej prowadzonego zapytania ofertowego.
- 11.5 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść warunków zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia ofert.
- 11.6 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
- 11.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do złożenia ofert a treścią udzielonych wyjaśnień oraz zmian zaproszenia do złożenia ofert, jako obowiązujące należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.
- 12. Termin związania z ofertą.**
- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w pkt 16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.**
- Nie jest wymagane.
- 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**
- Nie jest wymagane.
- 15. Opis sposobu przygotowania ofert.**
- 15.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z warunków zapytania ofertowego.
- 15.2 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 15.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 15.4 Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
- 15.5 Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 15.6 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Adres wykonawcy.
„Oferta na wykonanie usprawnienia zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie” Nie otwierać przed 24.07.2025 r., godz. 09:10.
- 15.7 Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wskazane w zaproszeniu do złożenia ofert. Dokumenty muszą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
- 15.8 Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał wykonawca w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 15.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.10 Wskazane jest, aby strony oferty (wszystkie dokumenty składające się na ofertę) były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane, a informacja o ilości stron, zamieszczona w treści oferty.
- 15.11 W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby informacje te były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
- 15.12 Wszystkie strony oferty w formie pisemnej powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę.
- 15.13 Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany oferty albo jej wycofanie winny być doręczone zamawiającemu, pod rygorem nieważności, na piśmie, opakowane tak jak oferta i oznaczone wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE OFERTY”, przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem o wprowadzeniu zmian albo wycofaniu. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
- 15.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 15.15 Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały wykonawcę.

16. Miejsce i termin składania ofert.

- 16.1 Oferty należy składać w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, budynek „E”, lok. Nr 19 w terminie

do dnia 24.07.2025 r. do godz. 09:00.

16.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert.

17.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2025 r. o godz. 09:10 w siedzibie zamawiającego budynek „E”, lok. Nr 19.

17.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.3 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

17.4 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

17.5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego jak w pkt 1 zaproszenia do złożenia oferty jeżeli zaproszenie do złożenia oferty jest udostępnione na stronie internetowej.

17.6 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

17.7 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem składania ofert jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

18. Sposób obliczenia ceny oferty.

18.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty określone w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

18.2 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z zaproszenia do złożenia oferty i należy ją traktować jako wynagrodzenie ostateczne.

18.3 Ceny wszystkich elementów zamówienia określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

18.4 Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

18.5 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

18.6 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

19.1 W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Kryterium oceny.	Znaczenie.
1.	Cena.	100%.

19.2 Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

Wzór.
Liczba punktów = (Cn/Cb x 100 pkt) gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert ważnych, - Cb – cena oferty badanej.

19.3 Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

19.4 Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku zapytania ofertowego, w tym także o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru.

20. Zawarcie umowy.

20.1 Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów na dokumencie obejmującym treść oświadczeń woli przez każdą ze stron.

20.2 Projekt umowy określa Załącznik Nr 3 do warunków zapytania ofertowego.

21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.1 Zamawiający zawiadomi wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy.

21.2 Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaze zamawiającemu informacje o osobach które będą podpisywać umowę oraz przedstawi umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile występują).

21.3 Zamawiający zawrze umowę w terminie związania z ofertą.

21.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, wzywany dwukrotnie do podpisania umowy we wskazanym terminie nie podpisze jej, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

22. Postanowienia końcowe.

22.1 Zamawiający odrzuci ofertę:

1. złożoną przez wykonawcę po terminie,
2. zawierającą nieprawdziwe informacje,
3. nieważną,
4. niezgodną z warunkami zapytania ofertowego,
5. jeżeli wykonawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny,
6. jeżeli wykonawca złożył ofertę alternatywną.

22.3 Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, gdy:

1. nie wpłynie żadna oferta,
2. zostaną odrzucone wszystkie oferty,
3. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
4. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania ofertowego lub zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego, np. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zostaną mu cofnięte środki przyznane na sfinansowanie zamówienia.

22.4 Zamawiający, po upływie terminu składania ofert zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

22.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

23. Ochrona danych osobowych.

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – zwany dalej „Instytutem”, z siedzibą w Warszawie, adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26,
- 2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@igichp.edu.pl tel. +48-22-43-12-235,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie usprawnienia zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie”. W przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 - a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
 - b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
- 7) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 10) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Usprawnienie zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie.

ETAP - Przebudowa głównego rozdzielni.

Fot. Instytut



1. Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentację określoną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na Dokumentację, a następnie zrealizować prace instalacyjne:

Podczas opracowywania rozwiązania projektowego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. Wykonawca uzgodni nową Instrukcję współpracy Ruchowej z dystrybutorem energii elektrycznej OSD. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania prac oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i czynności niezbędne do wykonania zamówienia. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie pracami w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, a także zapewnienie spełnienia warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Wszystkie czynności związane z wykonywaniem prac Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym. Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

2. Opis głównego rozdziału energii po stronie niskiego napięcia 230/400 w stacji kontenerowej:


Budynek Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc znajdujący się przy ulicy Płockiej 26 w Warszawie zasilany jest w energię elektryczną przez kontenerową stację transformatorowo rozdzielczą (Fot. 1) zlokalizowaną na terenie siedziby Instytutu. Stacja to monolit betonowy posadowiony na piwnicy kablowej pokryty demontowalnym stropodachem.

Fot 1 Budynek stacji kontenerowej



Wyposażenie stacji stanowi transformator olejowy o mocy 800kVA 15/0,4kV posadowiony wewnątrz stacji w komorze transformatora oddzielonej od pomieszczenia ruchu elektrycznego ocynkowaną siatką. W pomieszczeniu ruchu elektrycznego zainstalowano rozdzielnicę SN 15kV Enco Sp. z o.o. oraz rozdzielnicę NN wyposażoną w wyłącznik główny Klockner Moeller o prądzie znamionowym 3200A. Dodatkowo na zewnętrznej ścianie stacji kontenerowej zainstalowano rozdzielnicę wykonaną z tworzywa termoutwardzalnego, w której znajduje się pośredni układ rozliczenia poboru energii elektrycznej. Pomiar prądu i napięcia na potrzeby układu rozliczeniowego energii elektrycznej znajduje się w polach pomiarowych rozdzielnic SN 15kV.

Aktualnie ze stacji wyprowadzane są 3 obwody NN (niskiego napięcia 230/400 VAC) w kierunku głównych wewnętrznych stacji rozdzielczych stanowiących wewnętrzny rozdział energii elektrycznej w budynkach Instytutu Rys.1.:

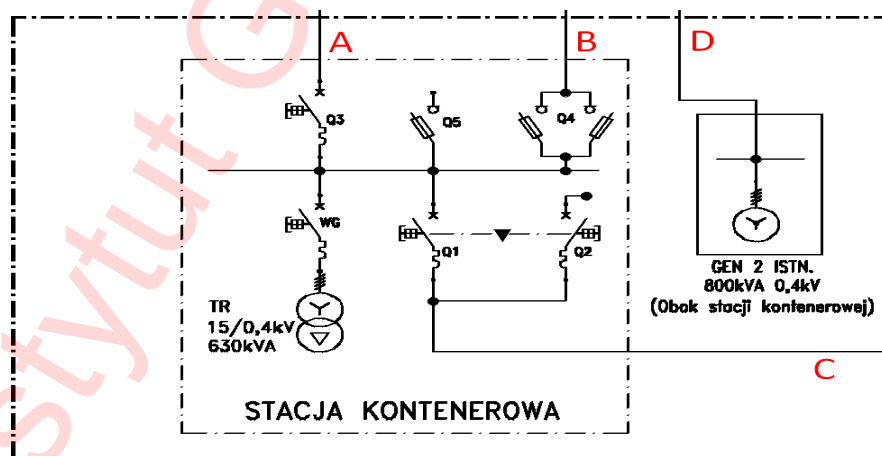

Rys 1 Schemat blokowy stacji kontenerowej

- A. Obwód sekcji obwodów nierezutowanych w budynku bloku operacyjnego (skrzydło F budynku Instytutu)
- B. Obwód sekcji obwodów rezerwowanych w budynku bloku operacyjnego zasilanie podstawowe (skrzydło F budynku Instytutu)
- C. Obwód zasilania głównego budynku instytutu (lokalizacja skrzydło E budynku instytutu)
- D. Obwód sekcji obwodów rezerwowanych w budynku bloku operacyjnego zasilanie rezerwowe



Fot. 2 Generator o mocy 800 kVA

Instytut posiada dwa rezerwowe źródła zasilania w postaci dwóch generatorów energii elektrycznej zasilanych silnikami diesla. Generator zainstalowany obok stacji kontenerowej, to generator o mocy 800 kVA 230/400 VAC produkcji Caterpillar (Fot. 2). Drugi generator który jest zainstalowany w osobnym budynku nieopodal stacji to generator o mocy 250 kVA 230/400 VAC.


W aktualnej strukturze zasilania obiektu generatory pełnią funkcję zasilania rezerwowego oddzielnie dla budynku bloku operacyjnego, dla którego zasilanie rezerwowe stanowi generator o mocy 800 kVA i oddzielnie dla pozostałych wszystkich skrzydeł budynku Instytutu drugi generator o mocy 250 kVA.

Zasilanie rezerwowe z obu generatorów jest wykonane bezpośrednio do głównych stacji rozdzielczych znajdujących się w budynku instytutu i budynku bloku operacyjnego. W każdej z tych stacji kontrolę ciągłości zasilania stanowi automatyczny układ SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy), dzięki czemu sekcje obwodów rezerwowanych są automatycznie przełączane na źródło rezerwowe. Każda z rozdzielnic głównych niskiego napięcia RGnN w stacjach rozdzielczych znajdujących się wewnątrz budynków szpitala została podzielona na sekcje obwodów rezerwowanych i sekcje nierzewerwowanych. W takim układzie sieci rozdzielczej w stanach awaryjnych zostają zasilone tylko te obwody, dla których wymagana jest ciągłość zasilania lub szybki powrót energii elektrycznej po zaniku zasilania podstawowego.

Zakres przebudowy – charakterystyka ogólna:

Zakres przebudowy obejmuje rozbudowę dostępnej funkcji użytkowej zasilania rezerwowego stacji budynkowych przez wykorzystanie dostępnych generatorów do zasilania obu stacji budynkowych i dodatkowo możliwość przyłączenia generatora mobilnego do planowanej przebudowy systemu zasilania szpitala.


W tym celu dostosować należy główny układ zasilania obwodów odpływowych po stronie NN 230/400 VAC w stacji kontenerowej do potrzeb migracji zasilania rezerwowego, oraz przygotować możliwości przyłączenia rezerwowego zasilania dodatkowego w postaci generatora mobilnego. Na potrzeby przebudowy należy wykonać instalację wg schematu (Rys 2) – kolorem zielonym oznaczono zakres przebudowy do wykonania.

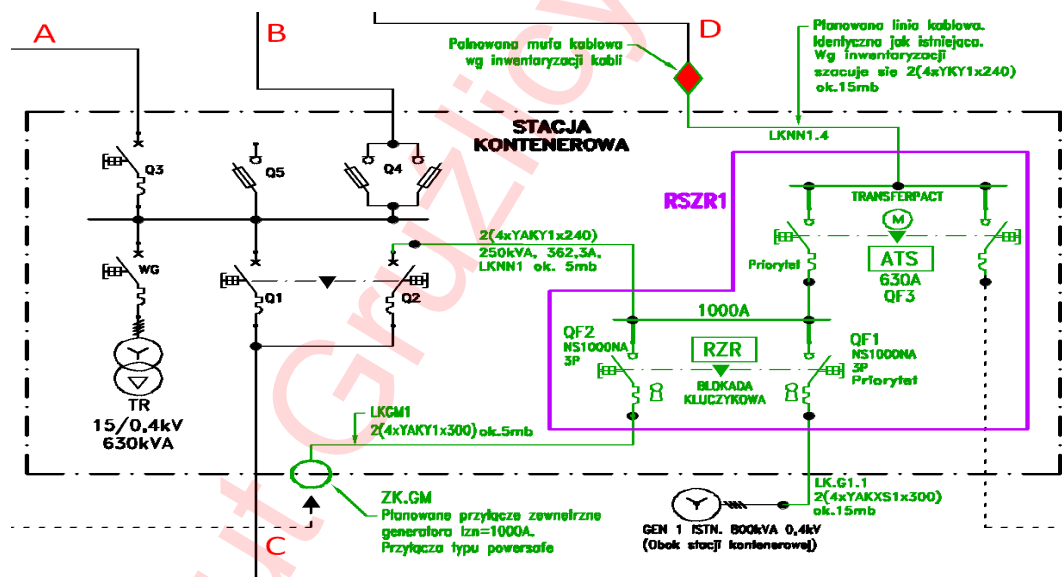

Rys. 2 Planowany schemat przebudowy zasilania Instytutu

Budynek instytutu aktualnie jest zasilany ze stacji kontenerowej, z rozdzielnic RGnN przez wyłącznik Q1, który stanowi jedno z dwóch urządzeń, które są głównymi wyłącznikami tego obwodu. Drugim wyłącznikiem jest obwód Q2, który w aktualnym stanie jest obwodem rezerwowym połączonym z wyłącznikiem Q1 blokadą mechaniczną. Taka opcja daje możliwość podłączenia dodatkowego źródła zasilania i uzyskania możliwości przyłączenia budynku Instytutu do drugiego generatora (ozn. GEN 1); generatora o mocy 800 kVA. Budynek bloku operacyjnego posiada bezpośrednio doprowadzone do własnej sekcji rezerwowanej zasilanie rezerwowe z generatora o mocy 800 kVA. Aby dokonać migracji zasilania zastępczego z generatora 250 kVA w kierunku obwodów rezerwowanych w tym budynku, musi zostać przebudowana obecna linia zasilająca z generatora 800 kVA w kierunku sekcji rezerwowanej w budynku bloku operacyjnego. Przebudowa linii obejmuje jej rozcięcie i wprowadzenie obu końców do stacji kontenerowej, do planowanej rozdzielni RSZR1 w której będą realizowane funkcje przełączania zasilania. Jako układ przełączający obwodu generatora 250 kVA i tandemu generator 800 kVA lub generator mobilny zastosować automatyczny przełącznik zasilania ATS (QF3) w rozdzielni RSZR1. W przypadku zbyt krótkiej długości linii poprzedzającej LKNN1.4 wprowadzonej do GEN1 lub kłopotów technicznych dotyczących elastyczności linii lub przyłączenia ich zarobionych końcówek należy wybudować złącze kablowe wolnostojące z tworzywa termoutwardzalnego pomiędzy Stacją kontenerową a GEN 1. Generator mobilny zostanie przyłączony do układu przełączania zasilania w rozdzielni RSZR1 w układ wspólny w szynę generatora 800 kVA. W tym celu wykonać należy zewnętrzne przyłącze generatora, które będzie wybudowane przy zewnętrznej ścianie

stacji od strony wejść do budynku. Rzut rozmieszczenia planowanych i istniejących urządzeń rozdzielczych znajduje się poniżej na Rys. 3.

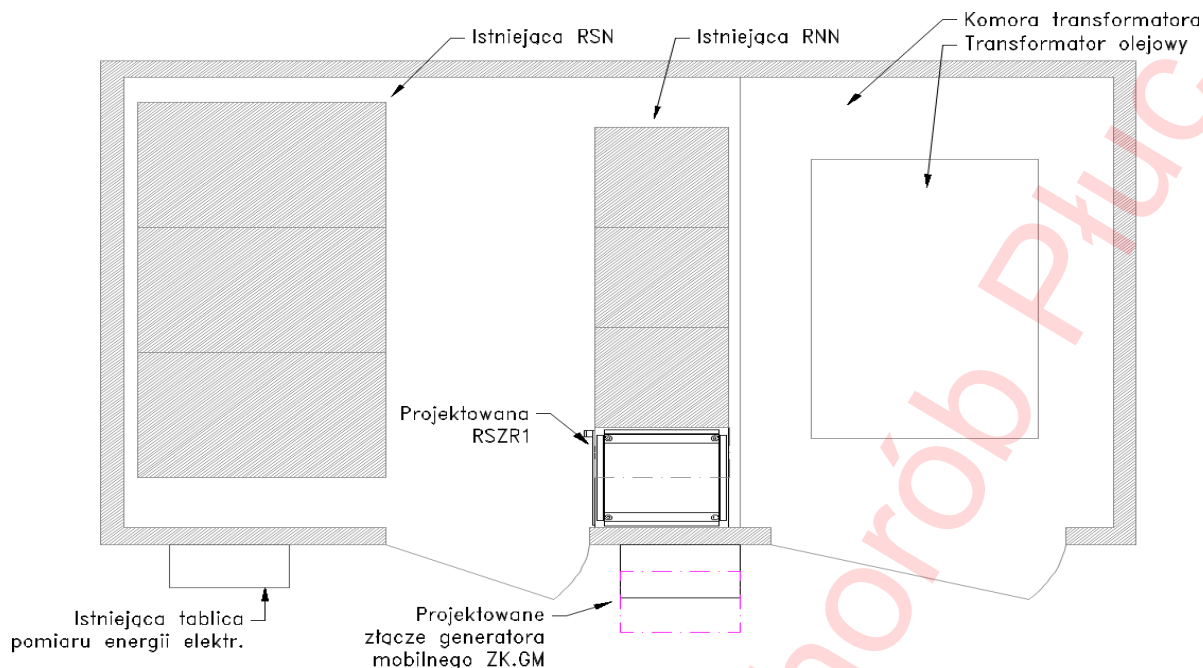

Rys. 3 Rozmieszczenie urządzeń rozdzielczych

Aby dokonać migracji obu istniejących źródeł zasilania oraz źródła rezerwowego w postaci generatora mobilnego na wszystkie sekcje rezerwowane znajdujące się w głównych stacjach rozdzielczych budynków Instytutu niezbędne jest wykonanie układu przełączania zasilania. Układ sterowania przełączaniem zasilania należy zainstalować w stacji kontenerowej. W tym celu należy wykonać rozdzielnicę RSZR1, w postaci pojedynczego pola wykorzystując dostępne miejsce w stacji w której zainstalowano zestaw urządzeń rozdzielczych za pośrednictwem których będą realizowane czynności łączeniowe.

Istotą systemu sterowania jest rodzaj sterowania omawianego układu:

Ręczny i Automatyczny

- Ręczny układ przełączania zasilania stanowią obwody QF1 / QF2 gdzie obwód QF2 w normalnej pracy systemu jest zawsze załączony
- Automatyczny układ przełączania zasilania QF3.

Ze względów bezpieczeństwa instalacji w obiekcie oraz bezpieczeństwa obsługi urządzeń rozdzielczych ustala się, że obwód przełączania zasilania między generatorem istniejącym o mocy 800 kVA, a generatorem mobilnym będzie obwodem ręcznej manipulacji łącznikami. Łączniki będą wyposażone w blokadę kluczykową uniemożliwiającą połączenie obu źródeł ze sobą. Z uwagi na istotę aktualnego układu sterowania łącznik QF1 będzie zawsze obwodem załączonym pełniącym funkcję odcięcia obwodu generatora o mocy 800 kVA przy podłączeniu do zasilania rezerwowego w postaci generatora mobilnego.

Łącznik QF3 jest elementem automatycznego przełączenia zasilania w kierunku bloku operacyjnego między linią generatora o mocy 250 kVA, a szyną główną tandemu przełączeniowego Gen. 800 kVA /Gen. mobilny. Jest to element sterowania automatycznego ponieważ dotyczy budynku bloku operacyjnego dla którego wymagana jest bezwzględnie ciągłość zasilania. W etapie pierwszym nie planuje się wykonania linii zasilania z generatora o mocy 250 kVA w kierunku stacji kontenerowej, na zaciski QF3 w rozdzielnicy RSZR1. W sytuacji gdy zasilanie z generatora 250 kVA nie będzie tymczasowo wykonane jako zasilanie rezerwowe dodatkowe, tą rolę będzie pełnił jak dotychczas istniejący generator o mocy 800 kVA. Start generatora nadal będzie się odbywał z istniejącej instalacji, a pojawienie się napięcia na zaciskach ATS QF3 pobudzi układ do załączenia napięcia wg dostępnej opcji zasilania.

Aby podłączyć zewnętrzny generator mobilny koniecznym jest wybudowanie zewnętrznego przyłącza. W tym celu należy wykonać instalację przyłącza generatora przyściennie, przy stacji kontenerowej. Przyłącze będzie wykonane tak aby połączenie było możliwe w dwójaki sposób:

- Bezpieczne (zalecane) – za pośrednictwem dedykowanych przyłączy typu Powersafe. Przyłącza tego typu dzięki swojej konstrukcji zabezpieczają przed omyłkowym podłączeniem biegunów prądowych oraz są bezpieczne dla obsługi dzięki swojej klasie izolacji.
- Standardowe – podłączenie kabli generatora do szyn zbiorczych rozdzielnicy za pośrednictwem końcówek kablowych. Istnieje ryzyko, że dostawca usługi mobilnego generatora może nie być wyposażony w przyłącza typu Powersafe, rozdzielnica musi mieć możliwość podłączenia kabli klasycznie za pośrednictwem końcówek kablowych bezpośrednio do szyn zbiorczych rozdzielnicy.

3. Tabelaryczny zakres przebudowy:

Lp.	Zakres prac	Uwagi
1	Prefabrykacja, dostawa, i montaż rozdzielnicy RSZR1 w stacji kontenerowej wg schematu Fot.2.1	Wąska, dostępna przestrzeń instalacyjna
2	Prefabrykacja, dostawa, i montaż rozdzielnicy ZK.GM na zewnątrz, przyściennie do stacji kontenerowej	Złącze wyposażone w przesłonę przeciw opadową – konieczna inwentaryzacja istniejących podejść kablowych do stacji kontenerowej

3	Wykonanie linii kablowej LK.NN1 wewnątrz stacji kontenerowej między szyną główną obwodów QF1/QF2 w rozdzielnicy RSZR1, a istniejącą rozdzielnicą RGnN – obwód Q2	Wykonanie inwentaryzacji kanału kablowego celem określenia dostępności przestrzeni na wprowadzenie kabli do rozdzielnicy RSZR1 i istniejącej rozdzielnicy RGnN.
4	Wykonanie linii kablowej LK.GM1 od przyłącza ZK.GM1 do rozdzielnicy RSZR1	Konieczne wykonanie przepustów kablowych szczelnych w piwnicy kablowej stacji kontenerowej.
5	Wykonanie linii kablowej LK.G1.1. Zamiana sposobu zasilania sekcji rezerwowanej budynku bloku operacyjnego. Rozcięcie istniejącej linii kablowej i przedłużenie obu końców w kierunku rozdzielnicy RSZR1.	Wymagana inwentaryzacja istniejącej linii kablowej relacji generator 800 kVA – sekcja obwodów rezerwowanych w stacji budynku bloku operacyjnego. Prace kablowe ziemne w pobliżu stacji kontenerowej i generatora 800 kVA wymagające sprawdzenia istniejącej infrastruktury instalacyjnej w ziemi.
6	Wykonanie linii kablowej LK.NN1.4. Zamiana sposobu zasilania sekcji rezerwowanej budynku bloku operacyjnego. Linia LK.NN1.4 jest niezbędnym odcinkiem uzupełnienia rozcięcia istniejącej linii opisanej w punkcie 5	
7	Wykonanie niezbędnych pomiarów i czynności odbiorczych zakończonych protokołami zdawczo-odbiorczymi.	
8	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z umieszczeniem aktualnego schematu sieci elektrycznej w stacji kontenerowej i w stacjach obiektowych	
9	Sprawdzenia i testy techniczne w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym	
10	Rekultywacja terenu po zakończeniu prac	

UMOWA Nr

zawarta dnia pomiędzy:

Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141482, posiadającym NIP nr 525-000-88-38, REGON nr 000288490, reprezentowanym przez:,
zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,

a

Firmą z siedzibą, wpisaną do, prowadzonego przez pod nr, posiadającą NIP nr ..., REGON nr, reprezentowaną przez:,
zwaną w treści umowy **Wykonawcą**,
zwanych dalej łącznie „Stronami”.

§ 1

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy wskazany w ust. 3.
3. Przedmiotem umowy jest wykonanie usprawnienia zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie zgodnie z zakresem określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).
5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Wykonanie umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę samodzielnie bez udziału podwykonawców*/ przez*:
 - 1) niżej wymienionych podwykonawców:
- - wykonanie
 - 2) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.
4. Powierzenie zadań podwykonawcom określonym w ust. 3 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników, tak jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy do momentu podpisania protokołu odbioru.
6. Prawo własności do zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę: rezultatów prac, wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
7. W imieniu Zamawiającego protokół odbioru podpisze, a w imieniu Wykonawcy

§ 3.

1. Zamawiający zapłaci za wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie w wysokości brutto: zł (słownie: zł), zgodnie z ceną określoną w ofercie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty związane z należyłą realizacją przedmiotu umowy oraz podatek akcyzowy, upusty, rabaty, zysk, ubezpieczenia wyposażenia na czas jego transportu oraz do dnia wydania go Zamawiającemu, koszty załadunku, rozładunku i zainstalowania wyposażenia, gwarancję dostarczenia wyposażenia w stanie nienaruszonym, serwis gwarancyjny wyposażenia oraz wszystkie prace związane z usunięciem awarii. Niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie się z warunkami w miejscu instalacji wyposażenia, niedopełnienie innych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie innych czynników na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 4.

1. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zakresu usług danego etapu, a płatność będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty strony uznawać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane etapy prac, zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wystawienie faktury częściowej będzie możliwe po podpisaniu przez Strony protokołu częściowego danego etapu prac, bez zastrzeżeń.
5. Łączna wartość wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca zapewnia, że rachunek bankowy wskazany w fakturze będzie zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że w dniu zlecenia przez Zamawiającego przelewu należności z umowy na rzecz Wykonawcy, wskazany numer rachunku bankowego nie jest zgodny z numerem rachunku wskazanym jako rachunek Wykonawcy w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonej niezgodności i wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o usunięciu ww. niezgodności. Do czasu usunięcia ww. niezgodności płatność należności zostaje wstrzymana, w konsekwencji czego bieg terminu płatności ulega zawieszeniu, a Wykonawcy nie przysługują z tytułu wstrzymania płatności należności żadne roszczenia.

9. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
10. Faktura, w przypadku gdy ma postać ustrukturyzowanej faktury elektronicznej spełniającej wymagania i zawierającej informacje wskazane w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), może być przesyłana do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, dostępnej pod adresem: efaktury@igichp.edu.pl

§ 5.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Płockiej 26.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad/awarii w ciągu 2 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wad/awarii, faxem (na nr faxu:) lub pocztą elektroniczną (adres e-mail:) oraz do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (nie dotyczy prefabrykatów). W przypadku zmiany adresów komunikacyjnych Wykonawca każdorazowo powiadomi o tej zmianie Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od zaistniałej zmiany. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od rozpoczęcia okresu gwarancji.
2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i zobowiązuje się do usuwania na własny koszt wad/usterek, które zostaną ujawnione w przedmiocie umowy w tym okresie.
3. Usługi gwarancyjne będą realizowane przez osoby przeszkolone i uprawnione do tych czynności.

§ 7.

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do naprawy lub usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia.
2. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, jak i wszystkich łącznie.
4. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane umową będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez uprzedniego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
5. W przypadku gdy nie będzie możliwe potrącenie kwot kar umownych z Wynagrodzenia kwoty kary umowne przysługujące Zamawiającemu będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
6. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
7. Łączna wysokość kar umownych, która może zostać naliczona zgodnie z umową nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, Zamawiający może, bez dodatkowego wezwania, odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z tej przyczyny może zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu w którym przedmiot umowy miał być wykonany.
2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku gdy dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie wskazywać, że nie jest możliwe wykonanie przez niego należycie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 2 ust. 1.

§ 9.

1. Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem niniejszej umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu.
2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Zamawiającego.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji oficjalnie ujawnionych przez Zamawiającego lub informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Tajemnicą nie jest objęty fakt zawarcia umowy pomiędzy Stronami oraz warunki umowy.

§ 10.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).

§ 12.

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13.

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie zawiadomienia, dokumenty, przesyłane będą na piśmie na adresy Stron podane w niniejszej Umowie lub na takie adresy, o jakich Strony poinformują się wzajemnie, w formie pisemnej.
3. Zamawiający oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 z późn. zm.).

§ 14.

1. Strony umowy oświadczają, że dane pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania umowy są przekazywane w związku z wykonywaniem umowy i w celu jej realizacji. Udostępniane dane mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego.

2. Zamawiający upoważnia i na mocy umowy zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018 r., str. 2), zwane dalej „RODO”, wobec osób, których dane Wykonawca przekazał Zamawiającemu lub których dane są zamieszczone w umowie bądź załącznikach do umowy, dla których Zamawiający staje się administratorem. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 15.

1. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem jego polubownego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku, gdyby między Stronami wyniknął jakikolwiek spór w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, który w opinii którejkolwiek ze Stron zagraża wykonaniu niniejszej Umowy i jeżeli po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty powstania sporu Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, każda ze Stron może zażądać, by spór został rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Załącznik Nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.
- Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna.
- Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 2 do umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych w umowie w związku z jej realizacją.

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - zwany dalej „Instytutem” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26,
- 2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@igichp.edu.pl tel. +48-22-43-12-235,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie usprawnienia zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie”. W przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 - a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
 - b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
- 7) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 10) nie przysługują Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 4 – Formularz oferty.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo.

ul.,,,

Nr NIP:, **Nr REGON:**, **KRS:**

INTERNET http://

E-mail:

Tel.: **Faks:**

Imię i nazwisko osoby, reprezentującej wykonawcę:

Pan/Pani **tel.**

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usprawnienia zasilania rezerwowego w przyłączy głównym 0,4 kV budynku Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej 26 w Warszawie, składamy niniejszą ofertę:

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty za cenę:

Cena brutto: PLN (słownie: PLN).

2. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy i zobowiązujemy się:

- 1) wykonać przedmiot zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń,
- 3) termin płatności: 30 dni.

4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię:

Stanowisko:

Telefon: Fax.:

Nazwa firmy:

Siedziba i adres:

Telefon: Fax.:

Osoby upoważnione do reprezentacji:

Zakres - do reprezentowania w postępowaniu lub zawarcia umowy*.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/nie zawiera* na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

8. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

9. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części, wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

....., dnia

* niewłaściwe skreślić.

.....
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)

Formularz cenowy.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia.	Jm.	Ilość jm.	Jedn. cena netto za jm.	Wartość netto.	VAT%.	Cena brutto.
1.	Dostawa dokumentacji, prefabrykatów i materiałów instalacyjnych.	kpl.	1				
2.	Montaż systemu z Lp. 1.	kpl.	1				
RAZEM:							

....., dnia.....

.....
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)